



## 案内図

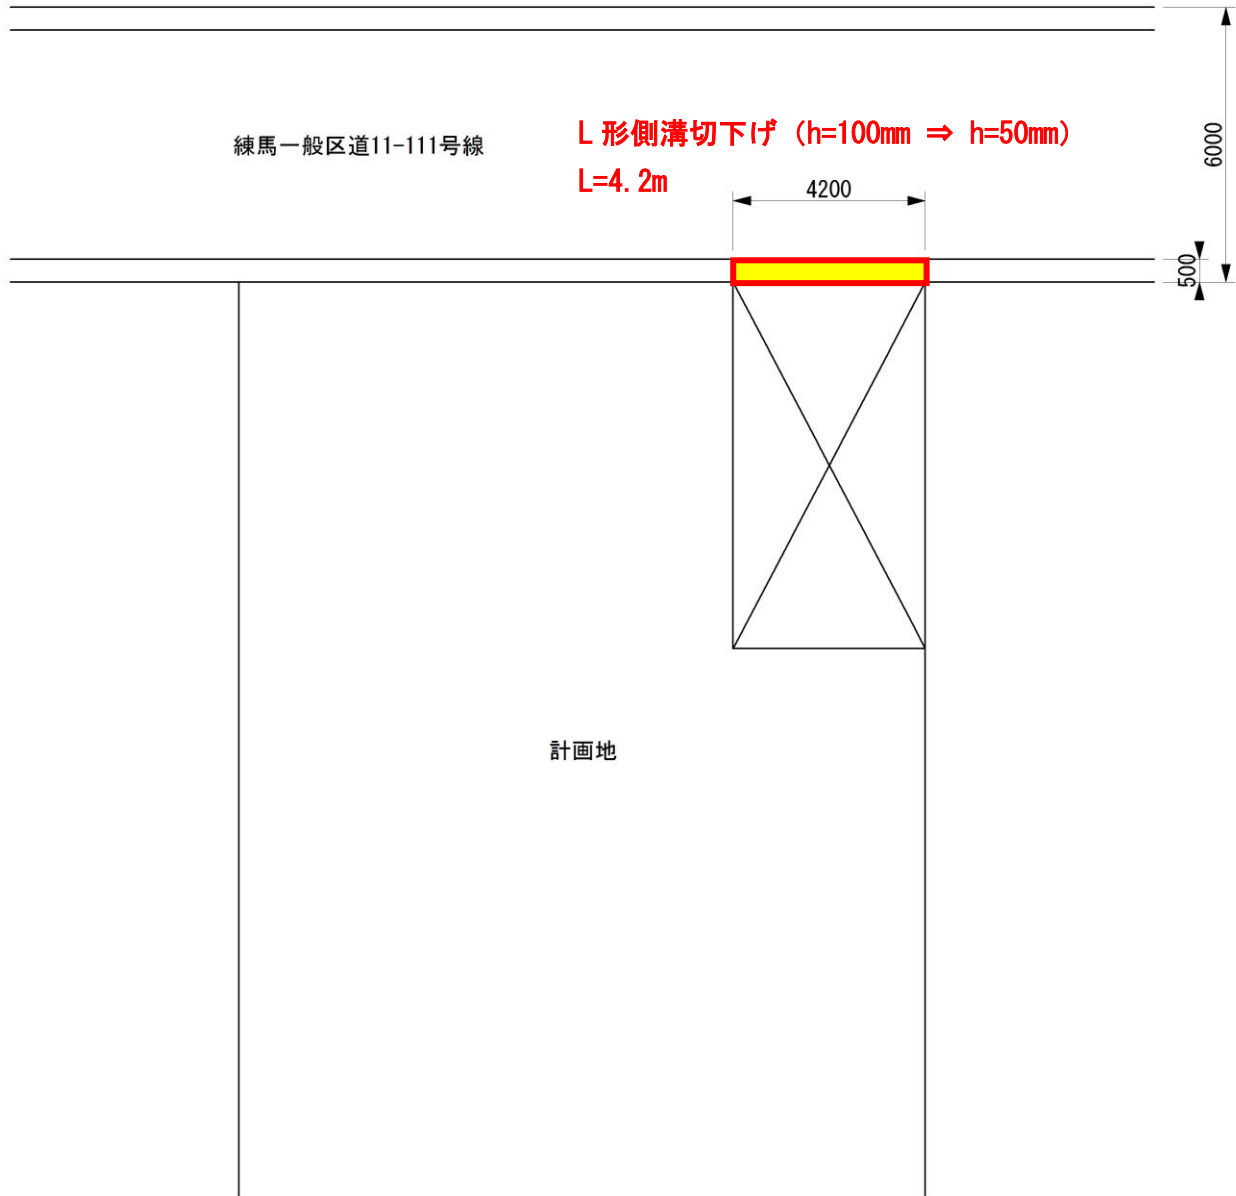

※申請箇所に印をつけて住所を明記してください。




# 平面図



- ※ 方位を明記してください。
- ※ 施工箇所を着色してください。
- ※ 施工数量（延長・面積等）を明記してください。


# L形側溝工(切下げ、取替え) S=1/10

## L形側溝(標準) [ 250B ・ 300B ・ 350B ]

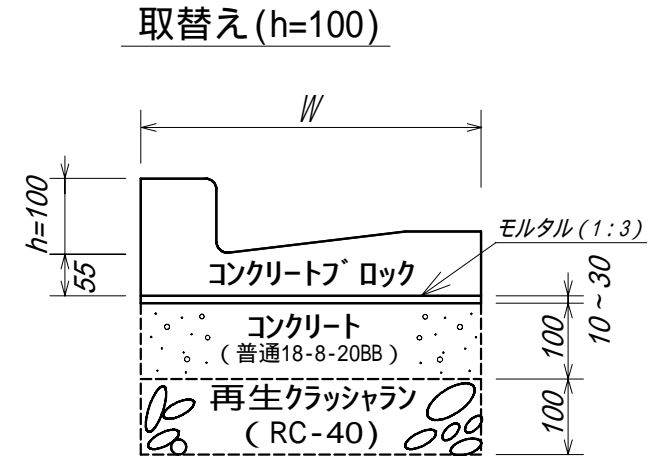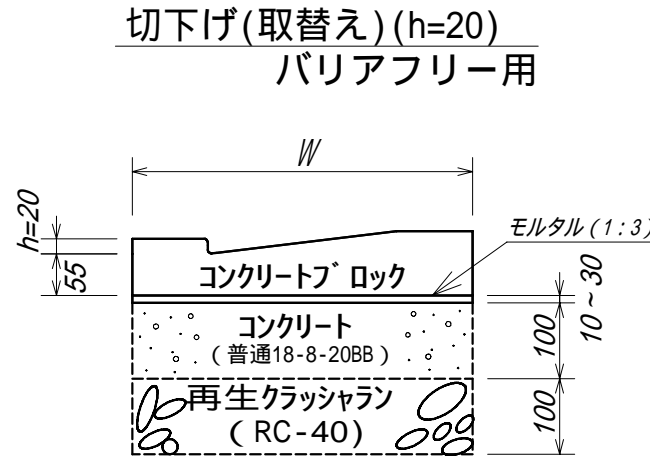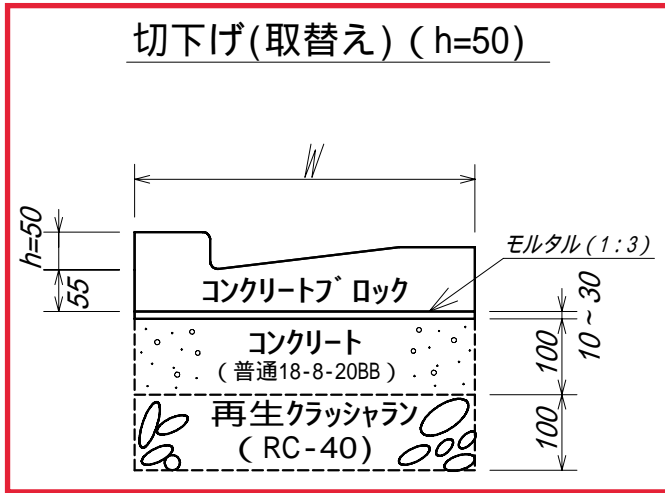


## L形側溝(厚基礎) [ 250E ・ 300E ・ 350E ]

切下げ(h=50)

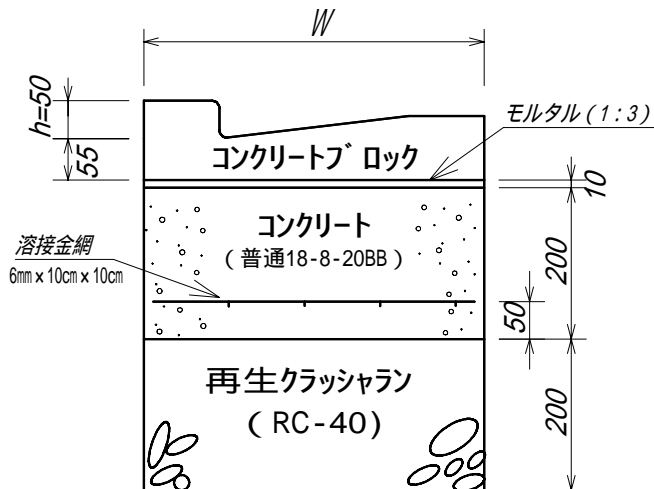

切下げ(h=20)  
 バリアフリー用

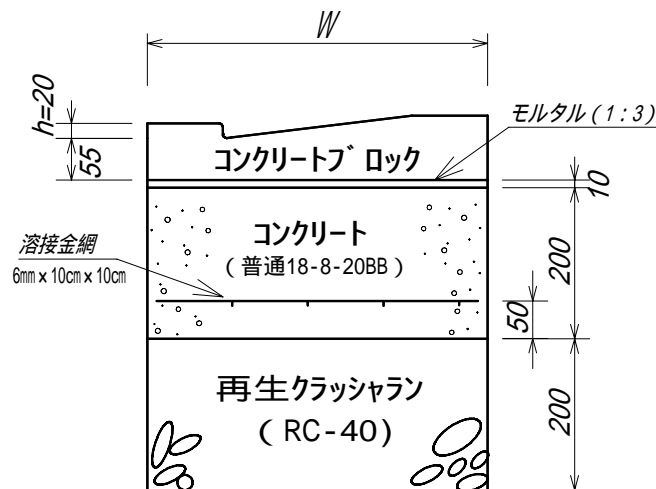

W (mm)	450	500	550
L形側溝種別	250B	300B	350B
	250E	300E	350E

### 施工時の注意事項

- L形側溝間の目地モルタルは6mm程度とすること。
- 切下げ部の両端については、斜のL形側溝(10cm-5cm等)を設置すること。なお、新材の二次製品を使用すること。既存L形側溝を加工し、斜のL形側溝として再利用することはできない。
- 基礎コンクリートについては普通18-8-20Hを使用してもよい。

現況写真



南から望む



北から望む